

**АНКЕТА (титульный лист, часть I)**  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
 для формирования электронного паспорта объекта

<b>Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)</b> (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)		
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 Приморского района Санкт-Петербурга		
<b>ГБДОУ детский сад № 84 Приморского района Санкт-Петербурга</b>		ОГРН 1077847396098
(полное и сокращенное наименование объекта)		
<b>Вид деятельности объекта</b> (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)		ОКВЭД 80.10.1
2. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания		ОКВЭД 85.32
<b>Форма собственности</b>	Собственность субъекта РФ	ОКФС 13
(указывается форма собственности по ОКФС)		
<b>Организационно-правовая форма</b>	Государственное учреждение	ОКОПФ 72
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя объекта</b>	Заведующий	Зенченко С.В.
<b>Телефон, факс руководителя объекта</b>	Тел. (812) 348-36-12	Факс (812) 348-36-12
<b>E-mail объекта</b>	gdou-84@yandex.ru	
<b>Юридический адрес объекта</b>	197372	Санкт-Петербург, ул.Ситцевая, д.3, корп.2, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
<b>Фактический адрес объекта</b>	197372	Санкт-Петербург, ул.Ситцевая, д.3, корп.2, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
<b>Наименование организации владельца (арендатора) объекта</b>		
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 Приморского района (в оперативном управлении)		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
<b>Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта</b>		
	(индекс)	(почтовый адрес)
<b>Наименование вышестоящей организации (собственника)</b>	Администрация Приморского района Санкт-Петербурга	
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>	197374	Санкт-Петербург, ул.Савушкина, д.83
	(индекс)	(почтовый адрес)
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>		Глава администрации
Приморского района Санкт-Петербурга, Цед Н.Г.		
<b>Телефон, факс руководителя вышестоящей организации</b>	Тел. (812) 576-82-82	Факс (812) 576-82-82
<b>E-mail руководителя вышестоящей организации</b>		

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Подходы к объекту, пути движения</b>										
<b>1.1 Пути пешеходного движения</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
1	0	0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
1	1	0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие да			п. 4.1.11	
	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п. 4.3.4, рис.Д.4	
	0	0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
<b>1.2 Наружные лестницы</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
1			0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,35-0,4		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12-0,15	п. 4.1.12	
					Ширина марша лестниц «О»	м	1,46	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,86	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33	п.5.2.15	
<b>1.3 Пандусы: стационарные</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
1			0	0	Уклон пандуса «К»	соотношение, %	8	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м	0,9	0,9-1,0	п. 4.1.14	



						м	0,9		0,85-0,92		п. 4.1.15, рис. Д.9 Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
				Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)		м	0,6		0,7		
				Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)		м	1,5		1,5		
				Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»		м	1,5		1,5		
				Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»		м					
				Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»		соответствие	да			п. 4.1.16	
				Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»		соответствие	да			п. 4.1.16	
				Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»		м	0,3		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
						м			Не менее 1,6		п. 5.2.1
						м			Не менее 1,6		
2	Входной узел										
2.1	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)										
	Наружные лестницы	1	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Название зоны					м	0,3		0,35-0,4		
						м	0,15		0,12-0,15		п. 4.1.12
						м	1,46		Не менее 1,35		
						м	0,86		0,85-0,92		пп.4.1.14, 5.2.15
						наличие	да				п.5.2.11
						соответствие	да				п. 4.1.12
						наличие	да				
						м	0,3		0,27-0,33		п.5.2.15
2.2	Пандусы: стационарные										



Название зоны		0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		соотношение, %		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
Уклон пандуса «К»											
	Ширина между поручнями «К»				м	0,9		0,9-1,0		п. 4.1.14	
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)				м	0,8		0,85-0,92			
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)				м	0,6		0,7			
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»				м	1,5		1,5		п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»				м	1,5		1,5			
	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»				соответствие	да				п. 4.1.16	
	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»				соответствие	да				п. 4.1.16	
	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»				м	0,3		0,27-0,33		п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)						
2.5	Подъемники мобильные										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
2.6	Входные площадки										
	Название зоны	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»				наличие	да				п. 5.1.3	
	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»				наличие	да				СП 35-101-2001, п.3.17	
	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»				соответствие	да				п. 5.1.3	
	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»				м	0,8		Не более 0,025		СП 118.13330, п.4.7	
	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К»				соответствие	да				п. 5.1.3	
	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»				соответствие	да				п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры										
	Название зоны	1	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						



	Входные тамбуры входных узлов №1, №2			Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	2,65	Не менее 1,5	5.1.7.
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные							
	Название зоны	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
				Ширина в свету «К»	м	1,77	Не менее 1,2	п. 5.1.4
				Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,025	Не более 0,014	
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей							
	Название зоны	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
				Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.5
				Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		
2.10	Вестибюли общественных зданий							
	Название зоны	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3	Пути движения внутри здания							
3.1	Коридоры, переходы в другие здания							
	Название зоны	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Коридоры 1 и 2 этажей			Ширина «К»	м	1,53	Не менее 1,5	п. 5.2.1
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров							
	Название зоны	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
				Ширина «К»	м	1,20	Не менее 0,9	п. 5.2.4
				Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,015	Не более 0,014	п. 5.2.4
				Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1
3.3	Внутренние лестницы							
	Название зоны	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Лестница № 1 и № 2			Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012
				Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17	
				Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,6	0,85-0,92	п. 5.2.15
				Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33	
				Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	да		п. 5.2.11
				Ширина марша лестниц при отсутствии	м	1,2	Не менее 1,35	п. 5.2.10, СП



				лифтов, «О»								118.13330.2012 п.6.9
				Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	Не менее 1,05						СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
				Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да						п. 5.2.9
3.4	Пандусы стационарные											
	Название зоны	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)											
	Название зоны	0	0									
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением											
	Название зоны	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
3.7	Подъемники мобильные											
	Название зоны	0	0									
				«К»	наличие							п. 4.1.14
3.8	Лифты											
	Название зоны	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
				Ширина кабины «К»	м	1,3	Не менее 1,7					
				Глубина кабины «К»	м	2,07	Не менее 1,5					п. 5.2.18
				Ширина дверного проема «К»	м	1,3	Не менее 0,95					
				Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие	да						ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
				Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие	да						ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
				Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	да						п. 5.2.20
				Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	да						п. 5.2.20
				Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет						п. 5.2.20
				Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	нет						п. 5.2.20
				Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да						п. 5.5.7
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ											







					постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У», «У»								
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	нет	1,35					п.5.3.6
5.3	Кабины душевые закрытые												
	Название зоны	0	0	0									
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами												
	Название зоны	0	0	0									
6	Автостоянки												
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов												
	Название зоны	0		0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
						Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие		Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)				п. 4.2.1
						Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м		Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)				п. 4.2.2
						Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6				п. 4.2.4
						Длина зоны для парковки «К»	м		6,0				п. 4.2.1
						Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие						
						Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие						




**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика. ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету: \_\_\_\_\_ « 26 » 08 2016г.

Зам.зав. по АХР \_\_\_\_\_  
 Должность \_\_\_\_\_  
 ФИО Кульчихина Л.К.

Заведующий ГБДОУ \_\_\_\_\_  
 Должность руководителя обследованного \_\_\_\_\_  
 объекта \_\_\_\_\_  
 ФИО Зенченко С.В.

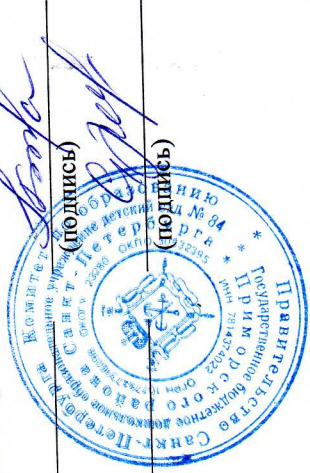

телефон \_\_\_\_\_  
 (812) 342 88 71

Согласовано: \_\_\_\_\_  
 телефон \_\_\_\_\_  
 (812) 348 36 12